



- הנדבר יבוצע לכל אורך הקירות בכל מקום של מגע בין בניה לבין מסד. סקרות מסד, או רצפת בטון.
- הביצוע בהתאם לטעיף 05-063 במפרט הכללי הבינמשרדי.
- בחיבורים בין יריעה ליריעה תהיה תפיפה של 10 ס"מ לפחות.

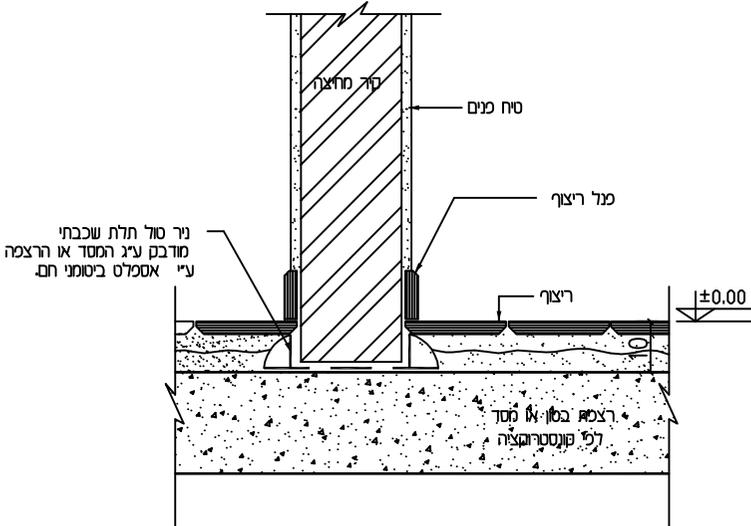

**חתך ופרט נדבך חוצץ רטיבות במחיצה פנימית**

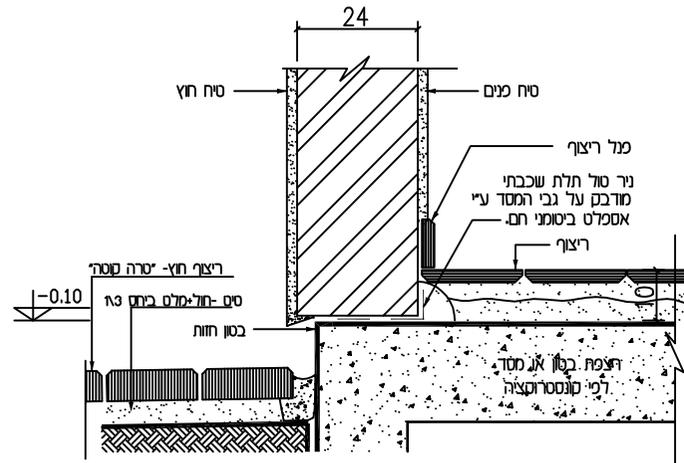

**חתך ופרט נדבך חוצץ רטיבות בקיר חוץ**

d-htc  
d-txt  
d-dim  
d-4  
d-3  
d-2  
d-1

מס' העיצוב: 79-00  
00 \ 0

המתכנן: אאא	מס' העבודה: אאא
תאריך עדכון: 11-07-99	מס' העבודה: אאא
קנה-מידה: 1 : 1	

לעיון: 11-07-99	מס' העבודה: אאא	דף מס' מתוך: 1/1	שם הפרט: 05-01-30-01
לאישור:	המקום: אאא	גירסה מס': 00	
למכרז:	התזמין: אאא		
לביצוע:	הפרייקט: אאא		

המבצע אחראי לבידוק הפרטים והתאמתם במקום.
על המבצע לבקר את הפרט ולהודיע למתכנן, לפני הביצוע על כל שעות ו/או אי התאמה.
אין לסדוד מידות מתוך הערשום.
אין לעשות שימוש בתכנית זו אי ברעיונות הגלומים בה, או להעבירה לידי צד שלישי, ללא רשות בכתב ממתכנן.

חברה קיבוצית לאדריכלות ייעוץ והנדסה בניין  
בית צרפת, רחוב האמנים 2 ת"א, 03-6233777

